


Справ. №	Перв. примен.


A A (1.25)

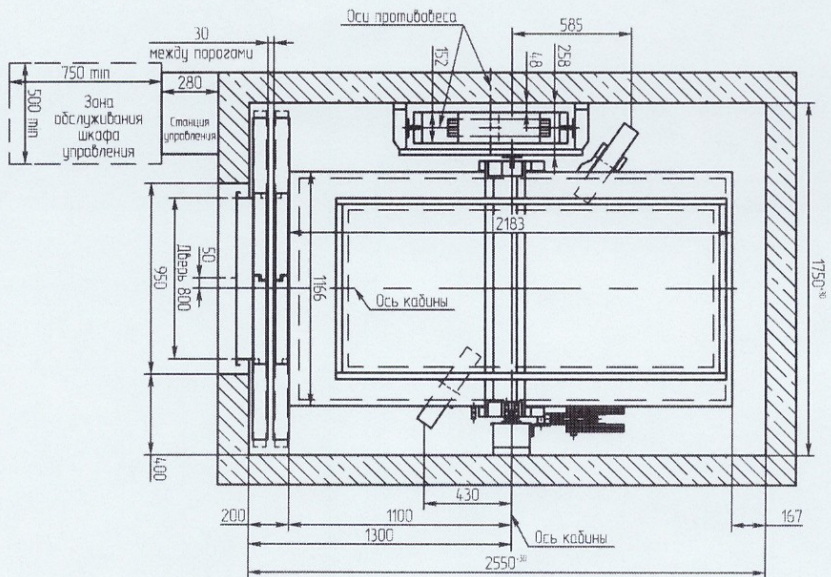

- Лифт электрический
пассажирский
Q=1000 кг; V=1 м/с

1011E (МП) 1750x2550 800 ЦО			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ	Гонжаров	<i>А.А.</i>	10.07.18
Проб.	Соломасов	<i>В.В.</i>	10.07.18
Т.компр.			
Н.компр.			
Умб.	Гонжаров	<i>А.А.</i>	10.07.18
Лифт электрический пассажирский $Q=1000 \text{ кг}, V=1 \text{ м/с}$			
Лист		1	Масштаб
			3
ОАО "Ш.ИЗ"			

Б - б (125) (1)

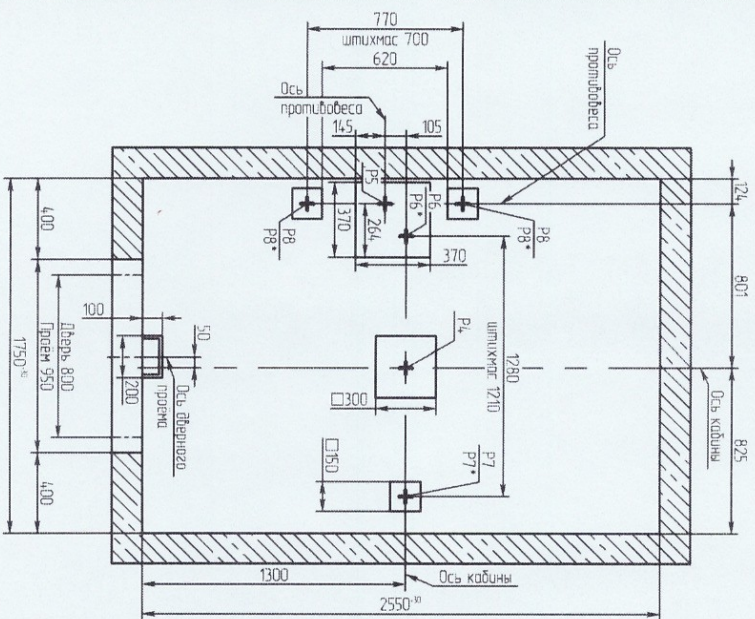

Краткая техническая характеристика лифта

Наименование параметра	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПТ-101E (МП)
Тип лифта	подвесной
Грузоподъемность, кг	1000
Скорость кабины лифта, м/с	1,00
Кабины, вытренные размеры, мм	1700x1000x100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5°C до -40°C Относительная влажность воздуха не более 80% при t = -25°C

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	4		Крепкодержатель нагрузки при посадке кабины на лифтели
P2	3		
P3	4		
P4	88		
P5	74	На бугер противобеса	Нагрузки величинами разорезанно и оборуино
P6	35	На опору напоробмощей кабины	
P7	35	На опору напоробмощей кабины	
P8	37	На опору напоробмощей кабины	
P9	25	На перекрытие и устройство для подбески друзобмощей средств	При монтаже и механическом обслуживании
P10	20	На перекрытие и устройство для подбески друзобмощей средств	
P11	7	На опору напоробмощей кабины	
P6*	22	На опору напоробмощей кабины	
P7*	20	На опору напоробмощей кабины	Полное значение нагрузки
P8*	18,5	На опору напоробмощей кабины	
P12	2	На опору напоробмощей кабины	

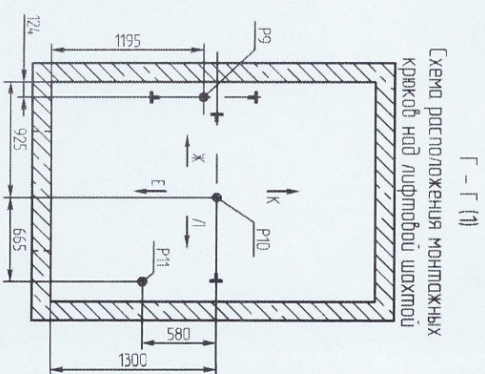


Схема расположения монтажных креплений над лифтовой шахтой

Г - Г (1)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум	Подп.	Дого	1011E (МП) 1750x2550 800 ЦО	Лист
						2



Копиролл

Формат А3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ эц.дл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

1011Е (МП) 1750х2550 800 ЦО

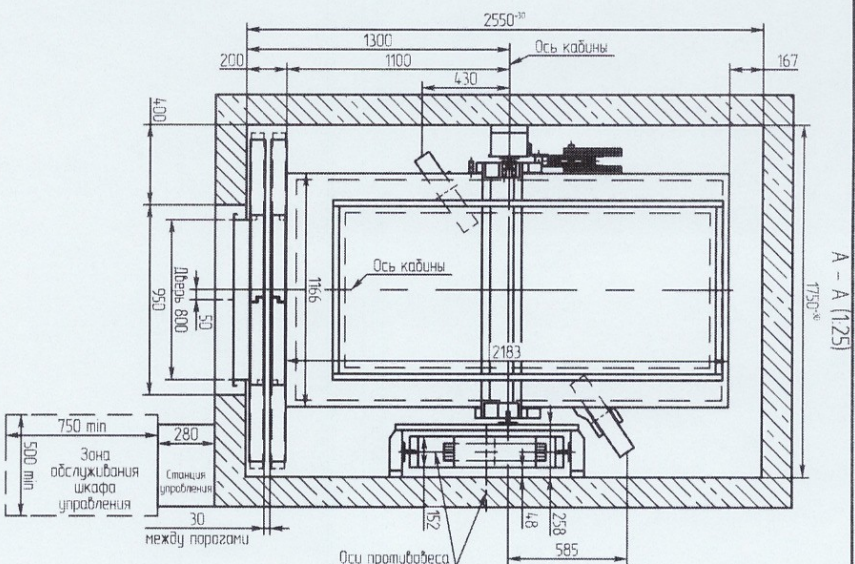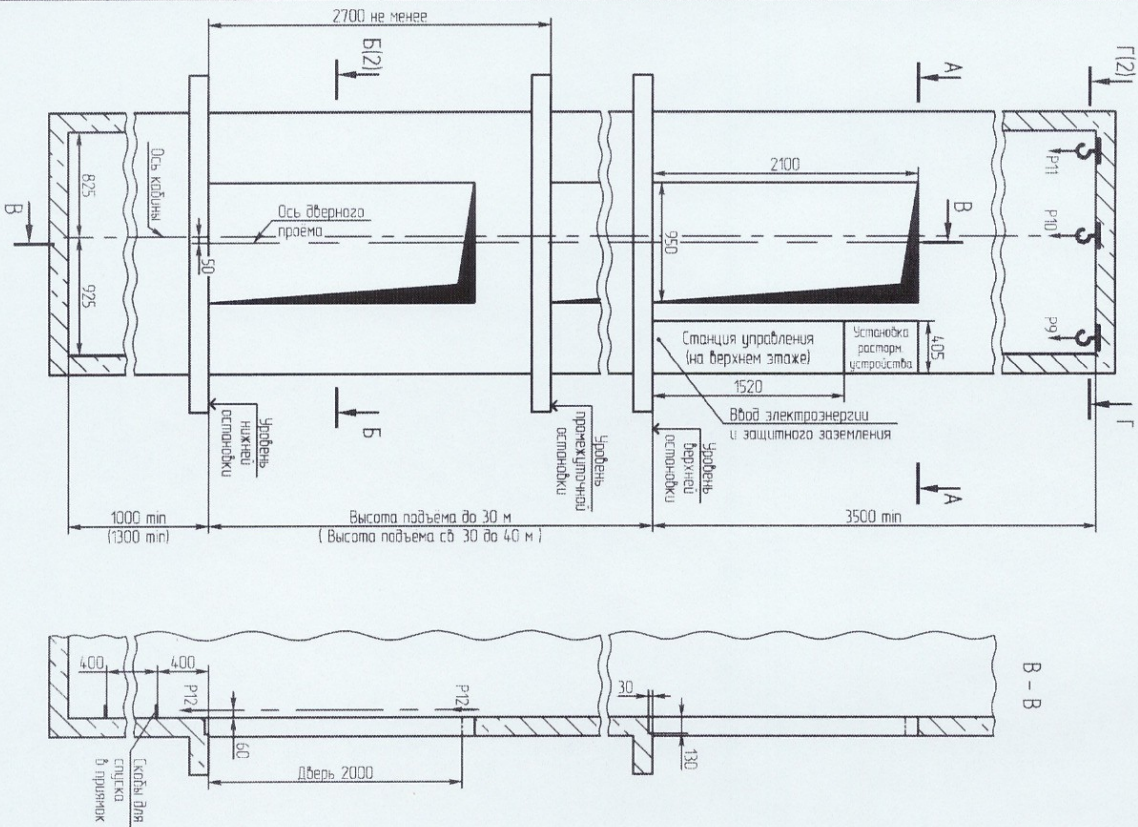


1. Нарядовые крепления на ажурные болты по месту в соответствии с монтажным чертёжом.
2. Двери шахты крепить на ажурные болты по месту в соответствии с монтажными креплениями элементов.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные опоры под кассеты с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
4. Толщина и материал стеновых перегородок должны обеспечивать достаточную прочность перегородки.
5. В перекрытиях над шахтой предусмотреть закладные детали с пенькой для монтажа боксов, использовать при подъёме оборудования.
6. Размеры и расчёты перегородки под боксовые пеньки, стеновые указатели - см. чертеж А34-0103-14. Листы с данными "Лекс" комплектуются накомандными электроинструментами.
7. Выполнить монтаж защитного заземления в зоне верхнего этажа и подвеса кабеля. Соединить их непрерывной шиной: сечение шин - 100 мм², материал шин - сталь.
8. Лёбедка устанавливается на напольных боксах и устанавливается в зоне верхнего этажа. Нагрузки от лёбедки П6 и П8 прилагаются к полу привода.
9. Указанные размеры габаритов привода и высоты верхнего этажа - минимальные. Рекомендуются данные размеры увеличить.
10. Остальные технические требования см. в общих положениях образца А34-0010-14.

Изм. Лист № докум.	Подп. Лист	1011Е (МП) 1750х2550 800 ЦО	Лист	Масса	Масштаб
Разраб. Конструктор	1011Е (МП) 1750х2550 800 ЦО	Лист	1	Масса	1:40
Проф. Соломонов	1011Е (МП) 1750х2550 800 ЦО	Лист	1	Масса	3
Т. Кондр.					
Н. Кондр.					
Умб. Конструктор	1011Е (МП) 1750х2550 800 ЦО				

Копировать

Формат А3

Б - Б (1/25) (1)

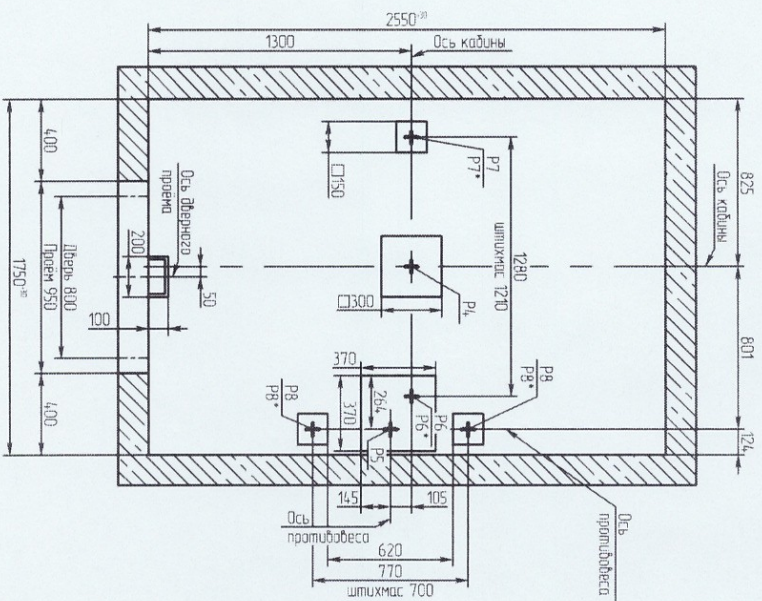


Краткая техническая характеристика лифта

Наименование параметра	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПТ-1011E (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъемность, кг	1000
Скорость кабины лифта, м/с	1,00
Кабина, выделенные размеры, мм	1100x2100x2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5°C до +40°C Относительная влажность воздуха не более 80% при t = -25°C

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	4		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на подиум
P2	3		
P3	4		
P4	88		
P5	74	На дверях противовеса	Нагрузки, действующие разнородно и обособленно
P6	35	На опорах направляющей кабины	
P7	35	На опорах направляющих противовеса	
P8	37	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	
P9	25	При монтаже и техническом обслуживании	Постоянные нагрузки
P10	20		
P11	7		
P6*	22		
P7*	20	На опору направляющей кабины	
P8*	18,5	На опору направляющих противовеса	
P12	2	На веселы стены	

Г - Г (1)

Схема расположения монтажных крепок над лифтовой шахтой

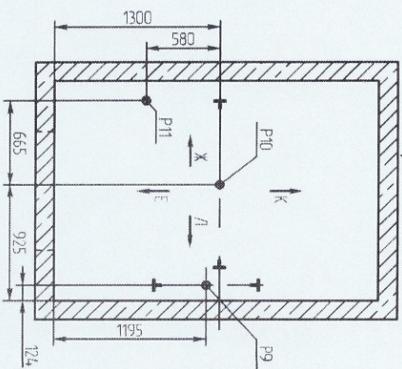

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата


1011E (МП) 1750x2550 800 ЦО

Копиробил

Формат А3

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

1011Е (МП) 1750x2550 800

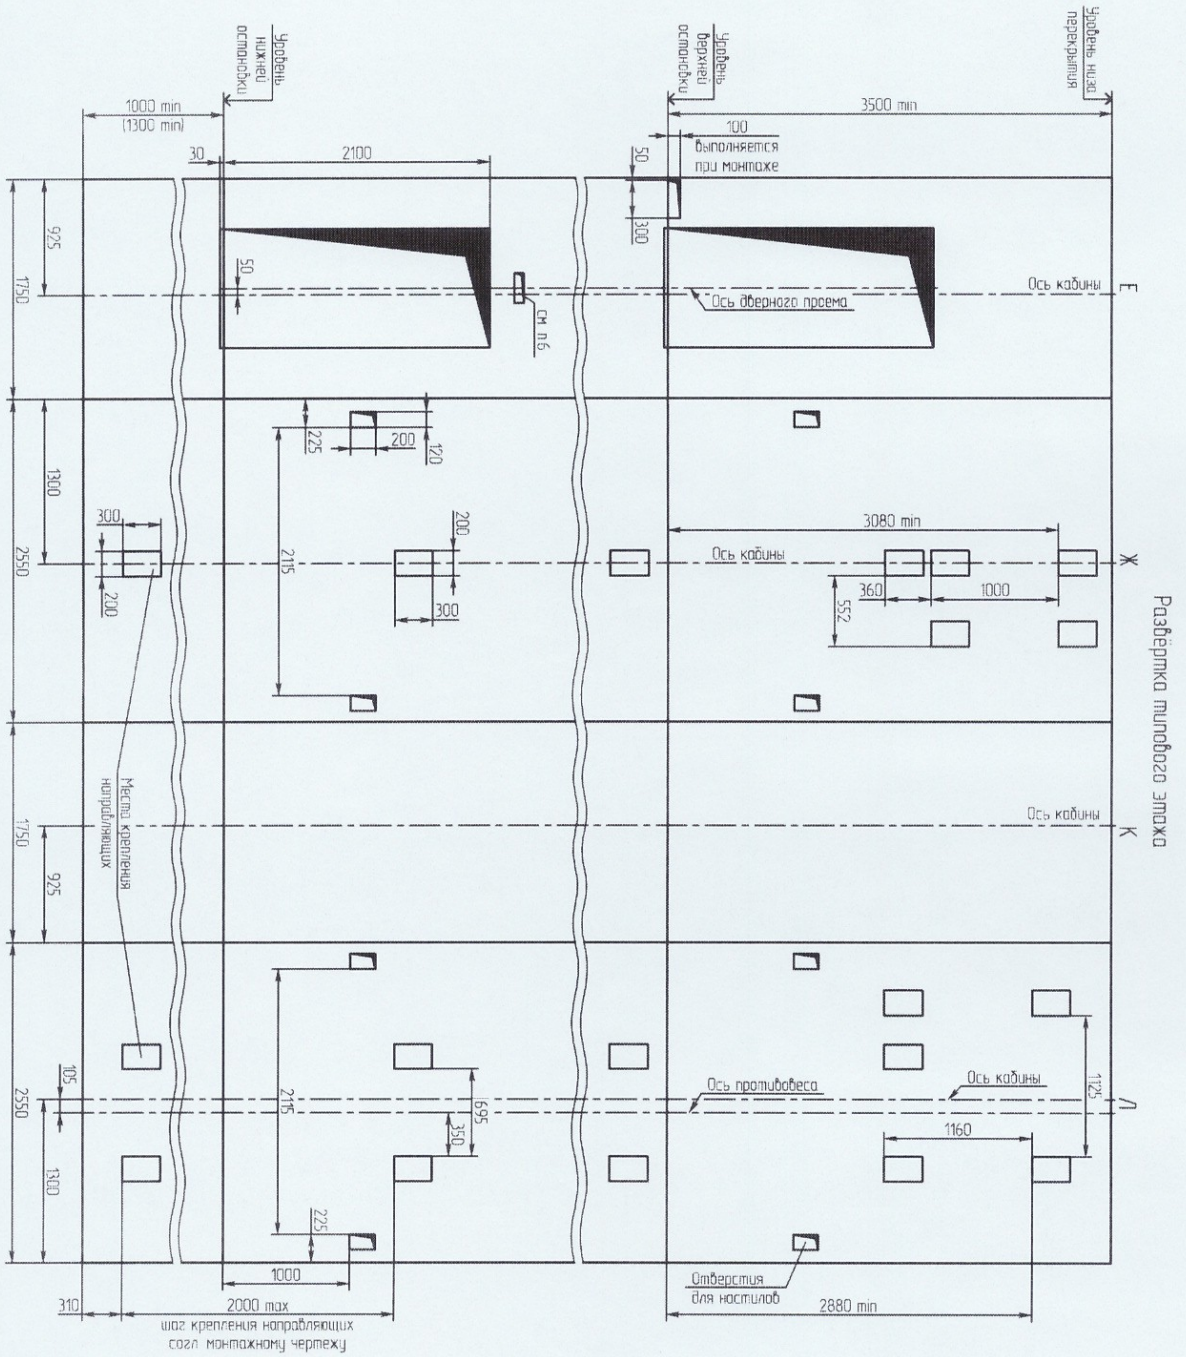

Изм./Лист	N докум.	Подп.	Дата

1011Е (МП) 1750x2550 800 ЦО

Конструктор

Формат А3