

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
И - 3449	 29.01.2020					

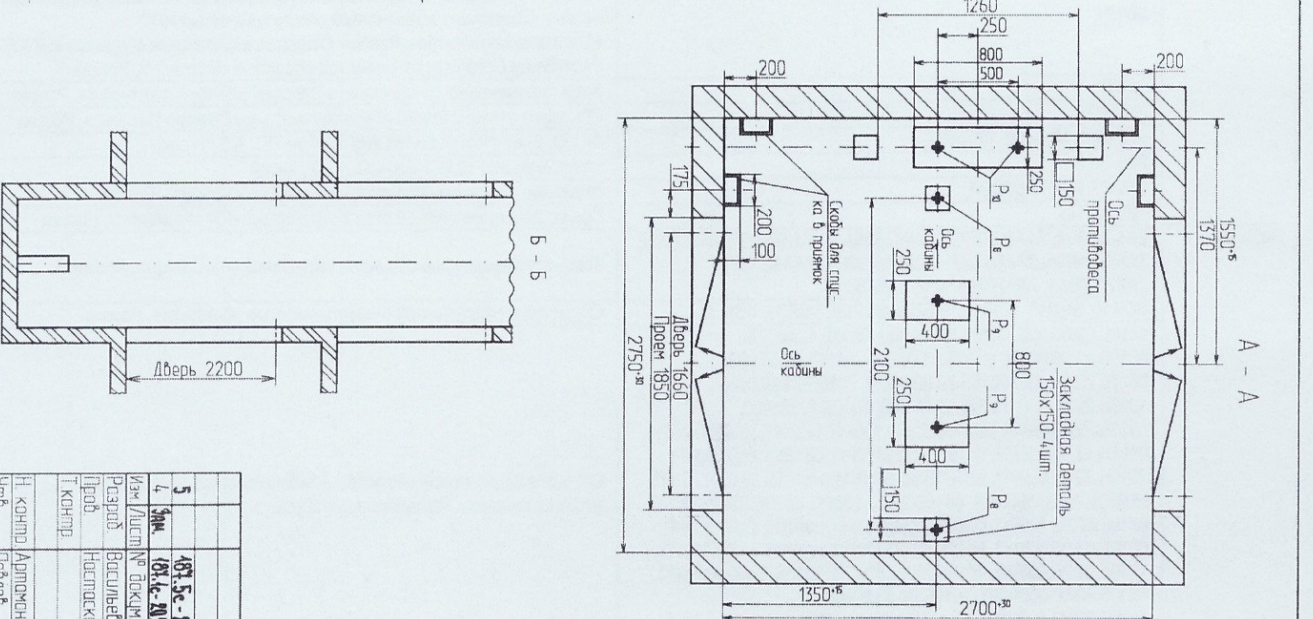
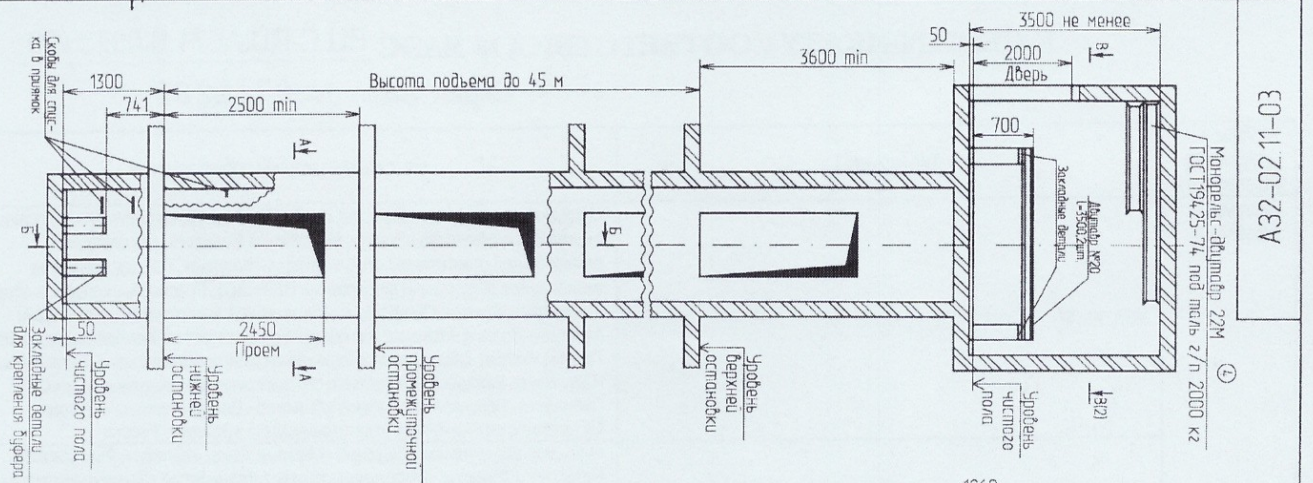


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтового оборудования			Индекс ПГ-2005		Формат А3	
Нагрузка	Величина нагрузки	Схема действия сил	Примечание	Исх.	Масса	Материал
P ₁	61000 Н	На опоры привода В - В (2)	Постоянные нагрузки			
P ₂	37300 Н					
P ₃	19300 Н					
P ₄	21000 Н					
P ₅	4000 Н					
P ₆	5000 Н	На двери привода В - В (2)	Кратковременные нагрузки при посадке кабин на рельсы			
P ₇	3500 Н					
P ₈	108000 Н					
P ₉	68500 Н	На двери привода В - В (2)	Нагрузки, действующие одновременно и обротно			
P ₁₀	97000 Н	На двери привода В - В (2)				
P ₁₁	80000 Н	На двери привода В - В (2)				

- При высоте этажа более 4000 мм предусмотреть дополнительное закладные детали для крепления направляющих (исх.4) с шагом не более 2000 мм; шаг этон ледкой шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
- При высоте этажа 4500 мм и более предусмотреть дополнительные опоры под настели (исх.3, 4) с шагом не менее 800 мм и не более 2500 мм.
- Степи шаглы в местах крепления дверей должны быть рассчитаны на удоры при закрытии створки. Масса створки 80 кг.
- Размеры и размещение отверстий под вывозные посты, перекладочные рейжеры работ, створки указаны см. чертж. А32-01-03-03.
- Подверженные болты закладных по спецификации строительного чермета и уплотнители при монтаже оборудования
- При проходной кабине различать отечных посадочных площадок с противоблокировки створки шахты должна быть не менее 1200 мм.
- Закладки чистого пола на 50 мм в машинном помещении и прикле прокладкой при монтаже после успешной обработки и прокладки при электромонтаже.
- Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А32-00-00-03 (проект 2006г.).


Конструктор

Формат А3

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N вкл.	Подп. и дата
И-3419	<i>23.01.2020</i>			


А32-02.11-03

В-В (1) вариант I

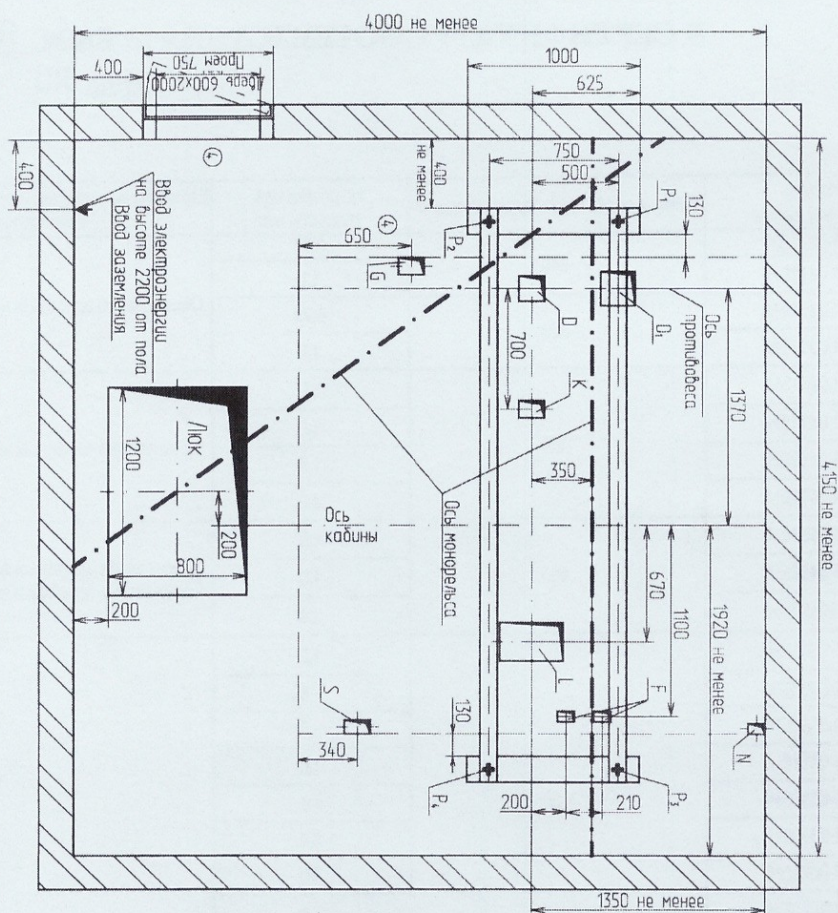

Объ.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	150	Техбый канал
D1	200	200	Техбый канал
F	60	100	Концы опрессовки скорости
G	100	150	Кабель подрезной
K	100	150	Техбый канал
L	220	370	Техбый канал
S	100	150	Электропроводка по шпане
N	60	60	Отделочные шпалы

В-В (1) вариант II
Остальное см. вариант I

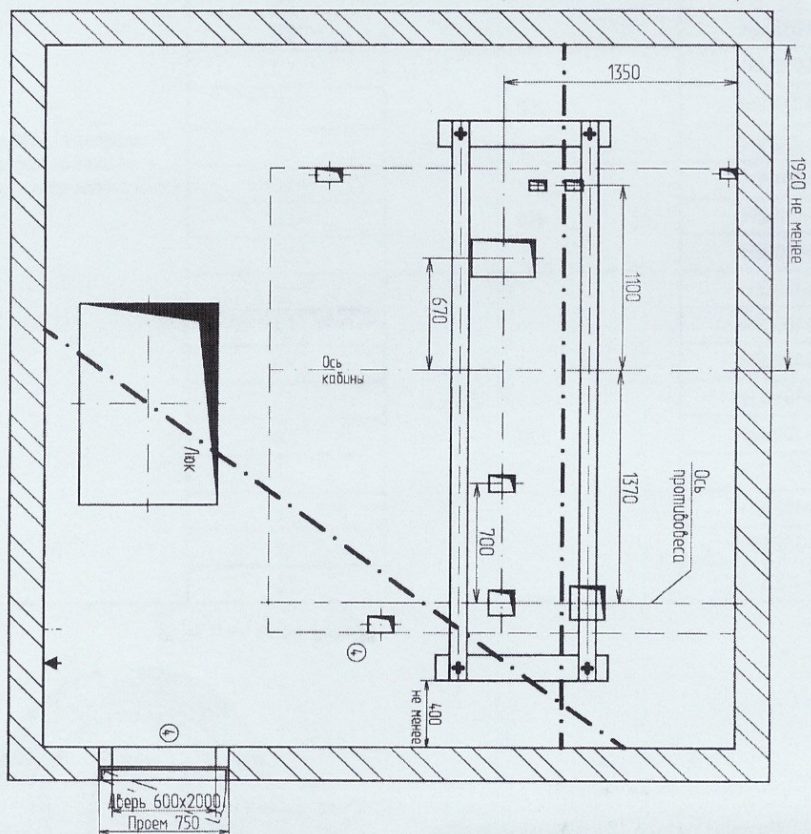

4	Зам. 10.12.10	Подп. 23.01.2020	А32-02.11-03	Лист 2
Изм. / лист	N док. /	Подп. /	Дата /	



Копировать

Формат А3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дц.бл.	Подп. и дата
И - 3449	 30.07.2019			

А32-02.11-03

Развертка типового этажа

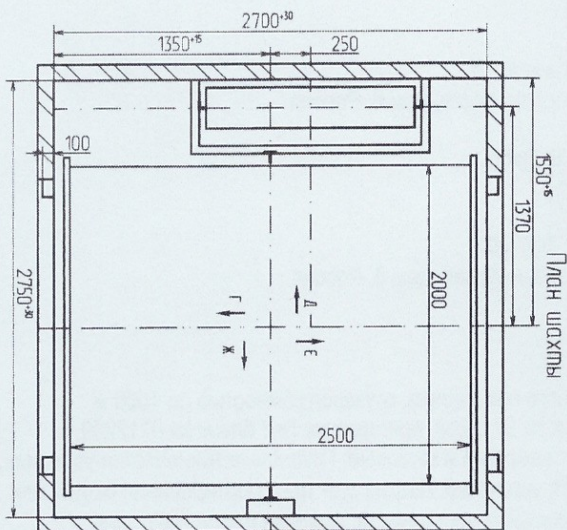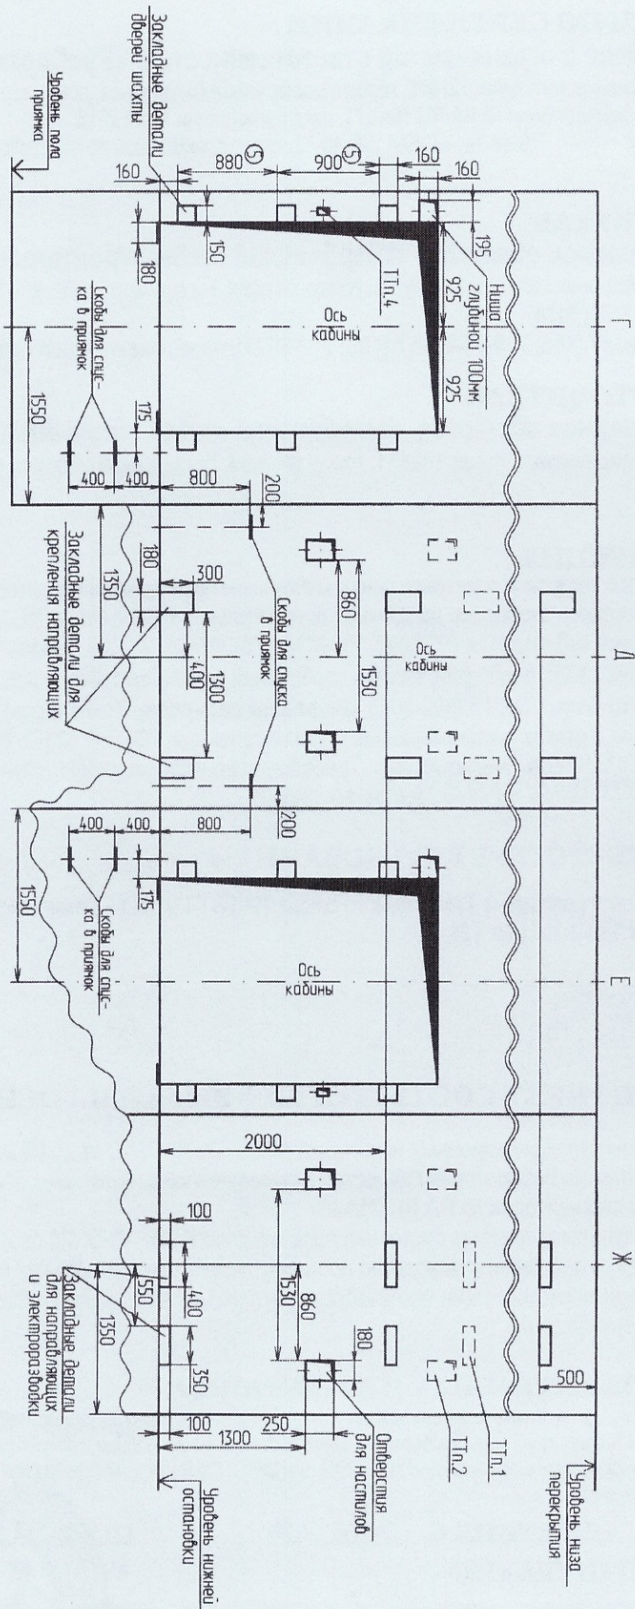

5	Эск.	18.1.2019	Подп.	Дата	А32-02.11-03	Лист 3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Компьютер

Формат А3

7	Август
---	--------